


Upozornění

V tomto výkresu nejsou vyznačeny inženýrské sítě.

Před započítím prací musí být řádně vytyčeny všechny inženýrské sítě ve staveništi.

Přeložky a ochrana inženýrských sítí nejsou předmětem tohoto stavebního objektu.

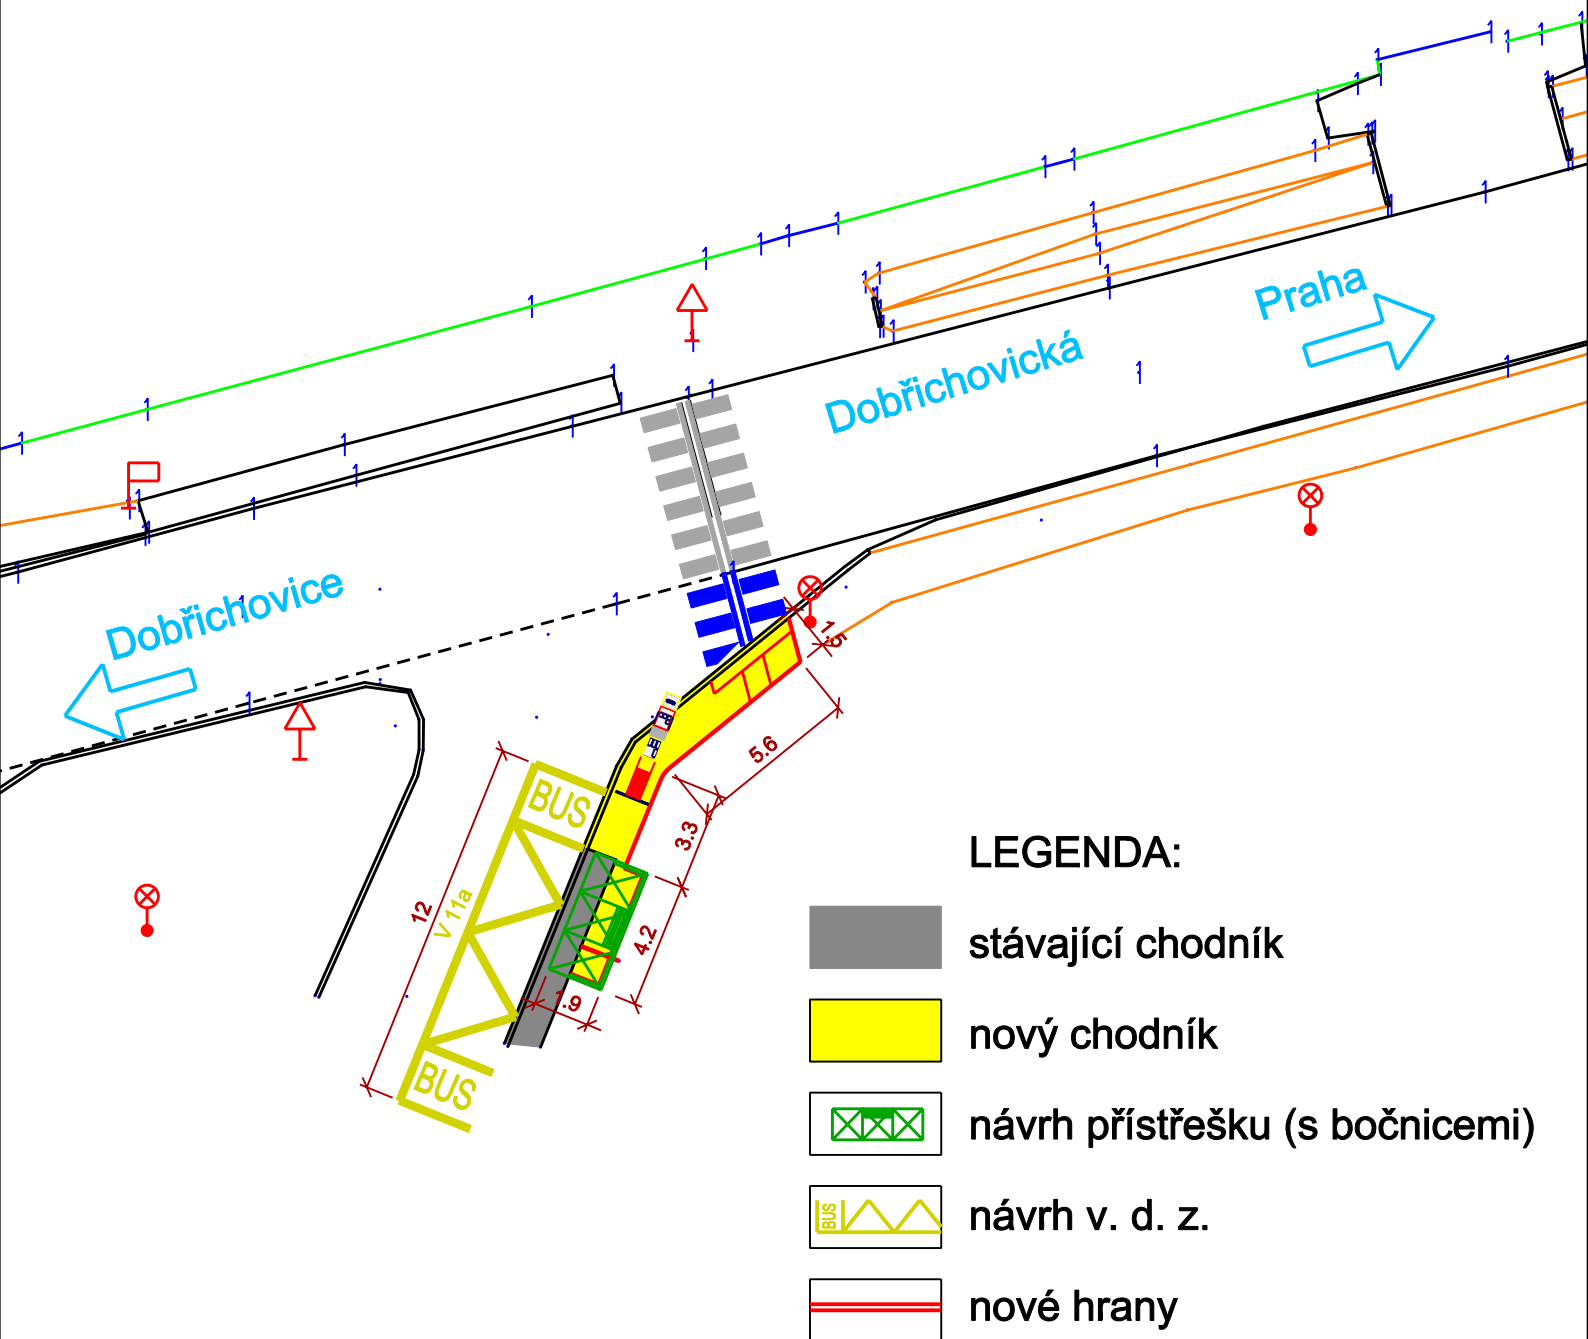

SO 03 - zastávka Černošice, Vráž U transformátoru, směr Praha

Situace, M 1:250

Příloha č. F.1.