


Řez C - C'

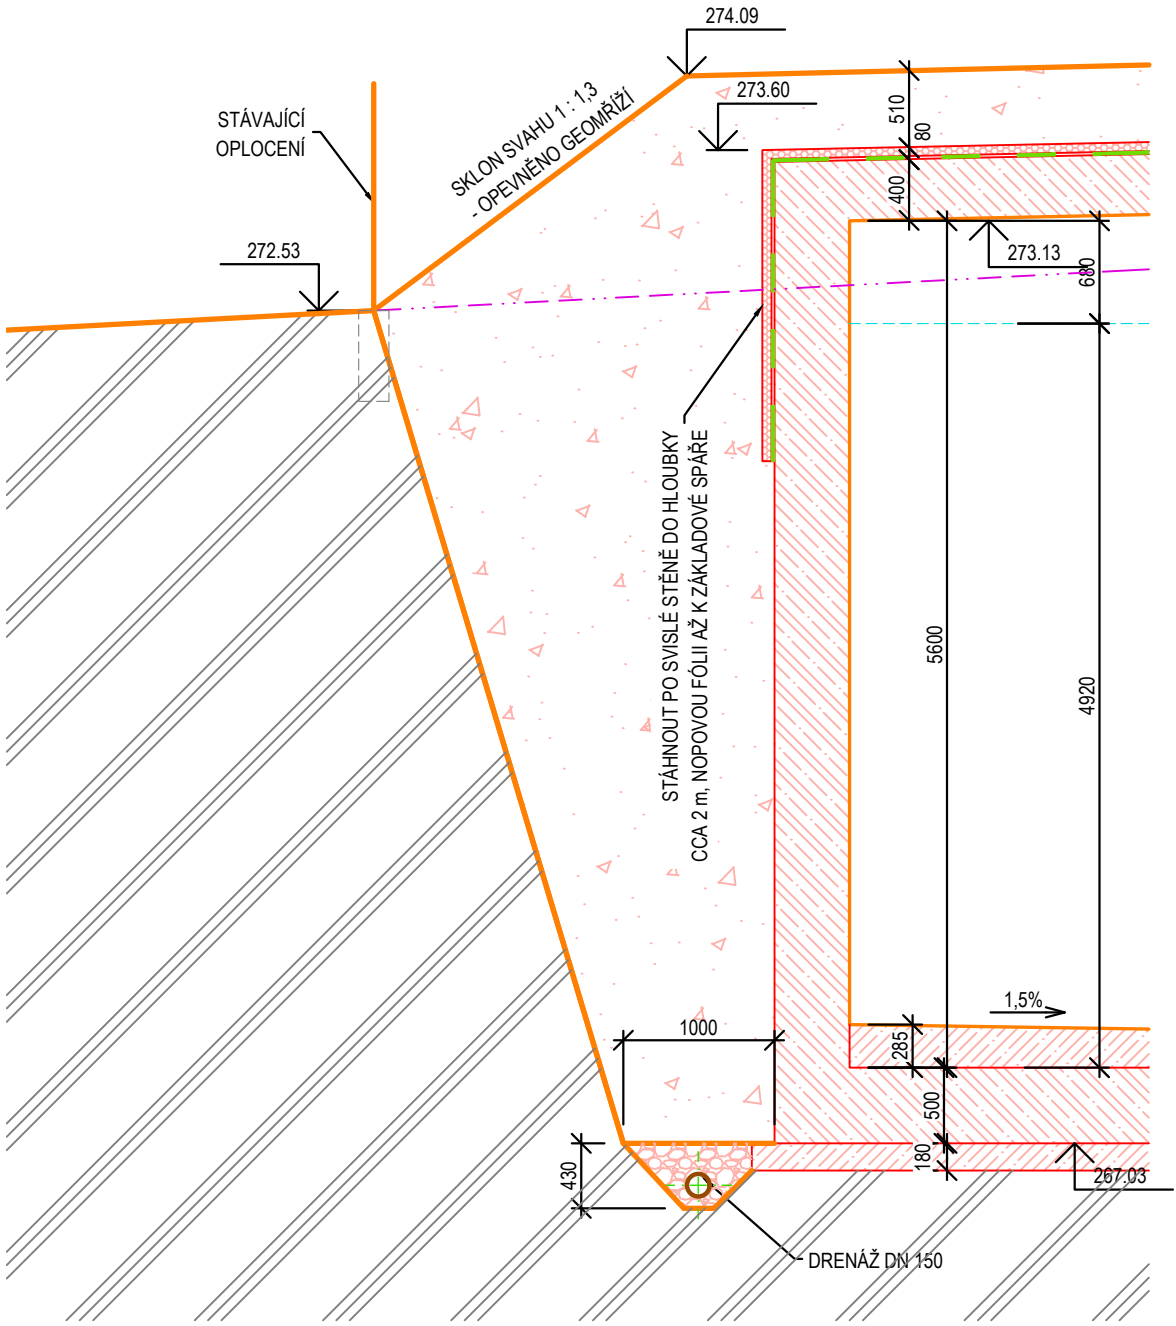

Legenda

- Železobetonové konstrukce - vodostavebný beton C30/37, XC4, XD2, XA2, max. průsak do 50 mm
- Zemina rostlá
- Násyp / zásyp
- Betonová mazanina C16/20, s KARI sítí
- Tepelná izolace - XPS

Poznámka

- Před provedením betonové mazaniny bude provedeno převzetí základové spáry hydrogeologem
- Po odkrytí stávajících konstrukcí akumulční komory a armaturní komory bude přizván projektant na kontrolu stávajícího stavu a případnou úpravu projektového řešení
- Návrh technologie těsnění pracovních spár při betonáži vodostavebných konstrukcí vodojemu bude předložen v prováděcím projektu

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 Město Černošice Karlštejská 259, 252 28 Černošice tel.: 221 982 512, investice@mestocernosice.cz IČ: 00241121	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 SERVIS ISA s.r.o. Markypova 2707/10, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222365391, e-mail: info@servis-isa.cz IČO: 28945077	
	KOOPERANT:	 HADRABA, s.r.o. Chalúpeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, email: michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
MICHAL ŠKVÁRA		ING. MICHAL HADRABA	ING. MICHAL HADRABA
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY			
KRAJ / K.Ú.: STŘEDOČESKÝ / K.Ú. ČERNOŠICE		ZAK. Č.	22Z-003
AKCE: Dostavba komory a obnova VDJ Vráž Černošice - Vráž		FORMÁT	2 xA4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		DATUM	listopad 2022
ČÁST PD: SO 01 - Vodojem - Stavebně architektonická část		ČÍSLO ČÁSTI	REVIZE
		D.1.1	
NÁZEV VÝKRESU: Navrhovaný stav Řez C - C'		Č.VÝKR.	PARÉ
		08	