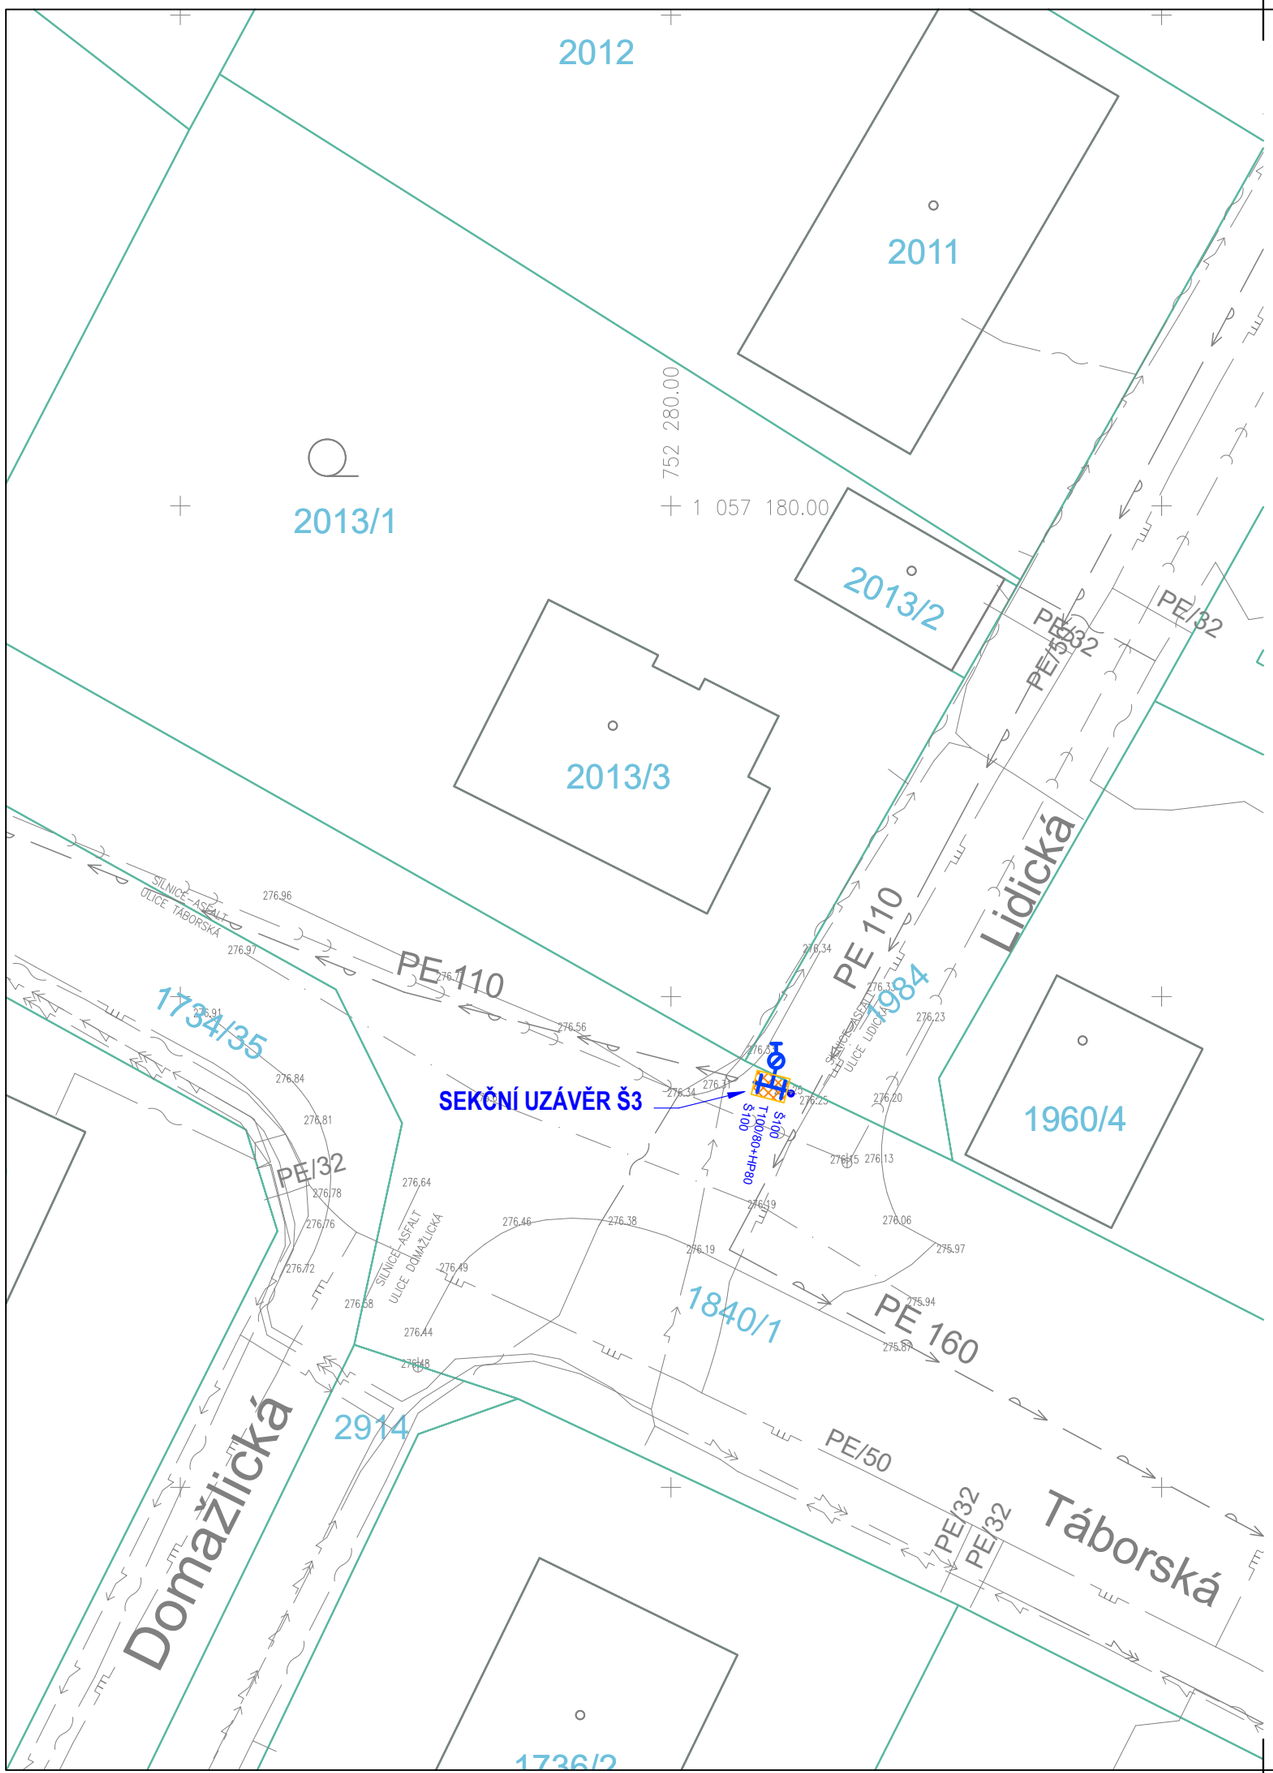

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
PE 110

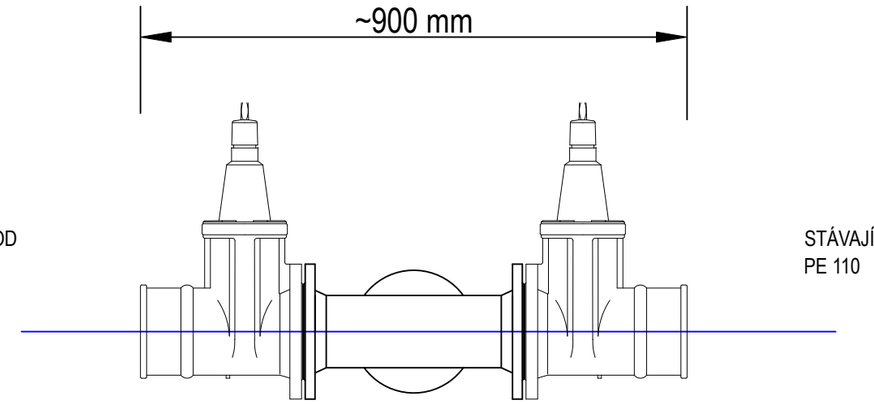

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
PE 110

HAWLE-E2 ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBOU/HRDLEM
S2000 DN100/110

PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN100/80 -
dále PATKOVÉ KOLENO 90° DN80
A PODZEMNÍ HYDRANT DN80

HAWLE-E2 ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBOU/HRDLEM
S2000 DN100/110

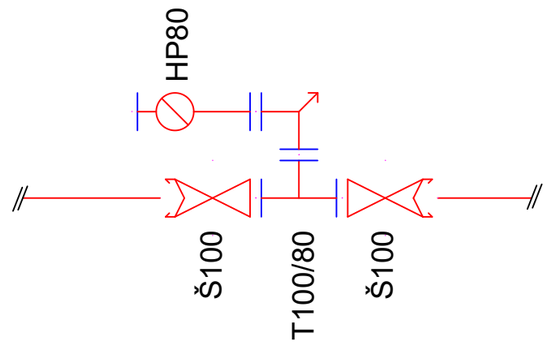

Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	
ing. Jan Šetelík	Ing. Jan Šetelík	Ing. Miloš Loš	ŠETELÍK OLIVA s.r.o. Ing. Jan Šetelík e-mail: setelik@setelikoliva.cz tel.: +420 603 535 028 Ing. Robert Oliva e-mail: oliva@setelikoliva.cz tel.: +420 731 516 866 Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Objednatel:	Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice		Datum:		01/2025
Místo:	ulice Radotínská, 252 28 Černošice. k.ú. Černošice		Stupeň:		DPS
Stavba:	**ROZDĚLENÍ VÝTLAČNÉHO PÁSMA VRÁŽ, NOVÁ ATS, NOVÝ VODOVOD DO VDJ V KARLICKÉ UL. A VÝMĚNA SEKČNÍCH ŠOUPAT V OBLASTI TLAKOVÉHO PÁSMA**		Formát:		A3
			Měřítko:		1 : 250
Část:	C. Situační výkresy		Část	Číslo výkr.	Revize / Paré:
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - Š3		C	3-Š3	0