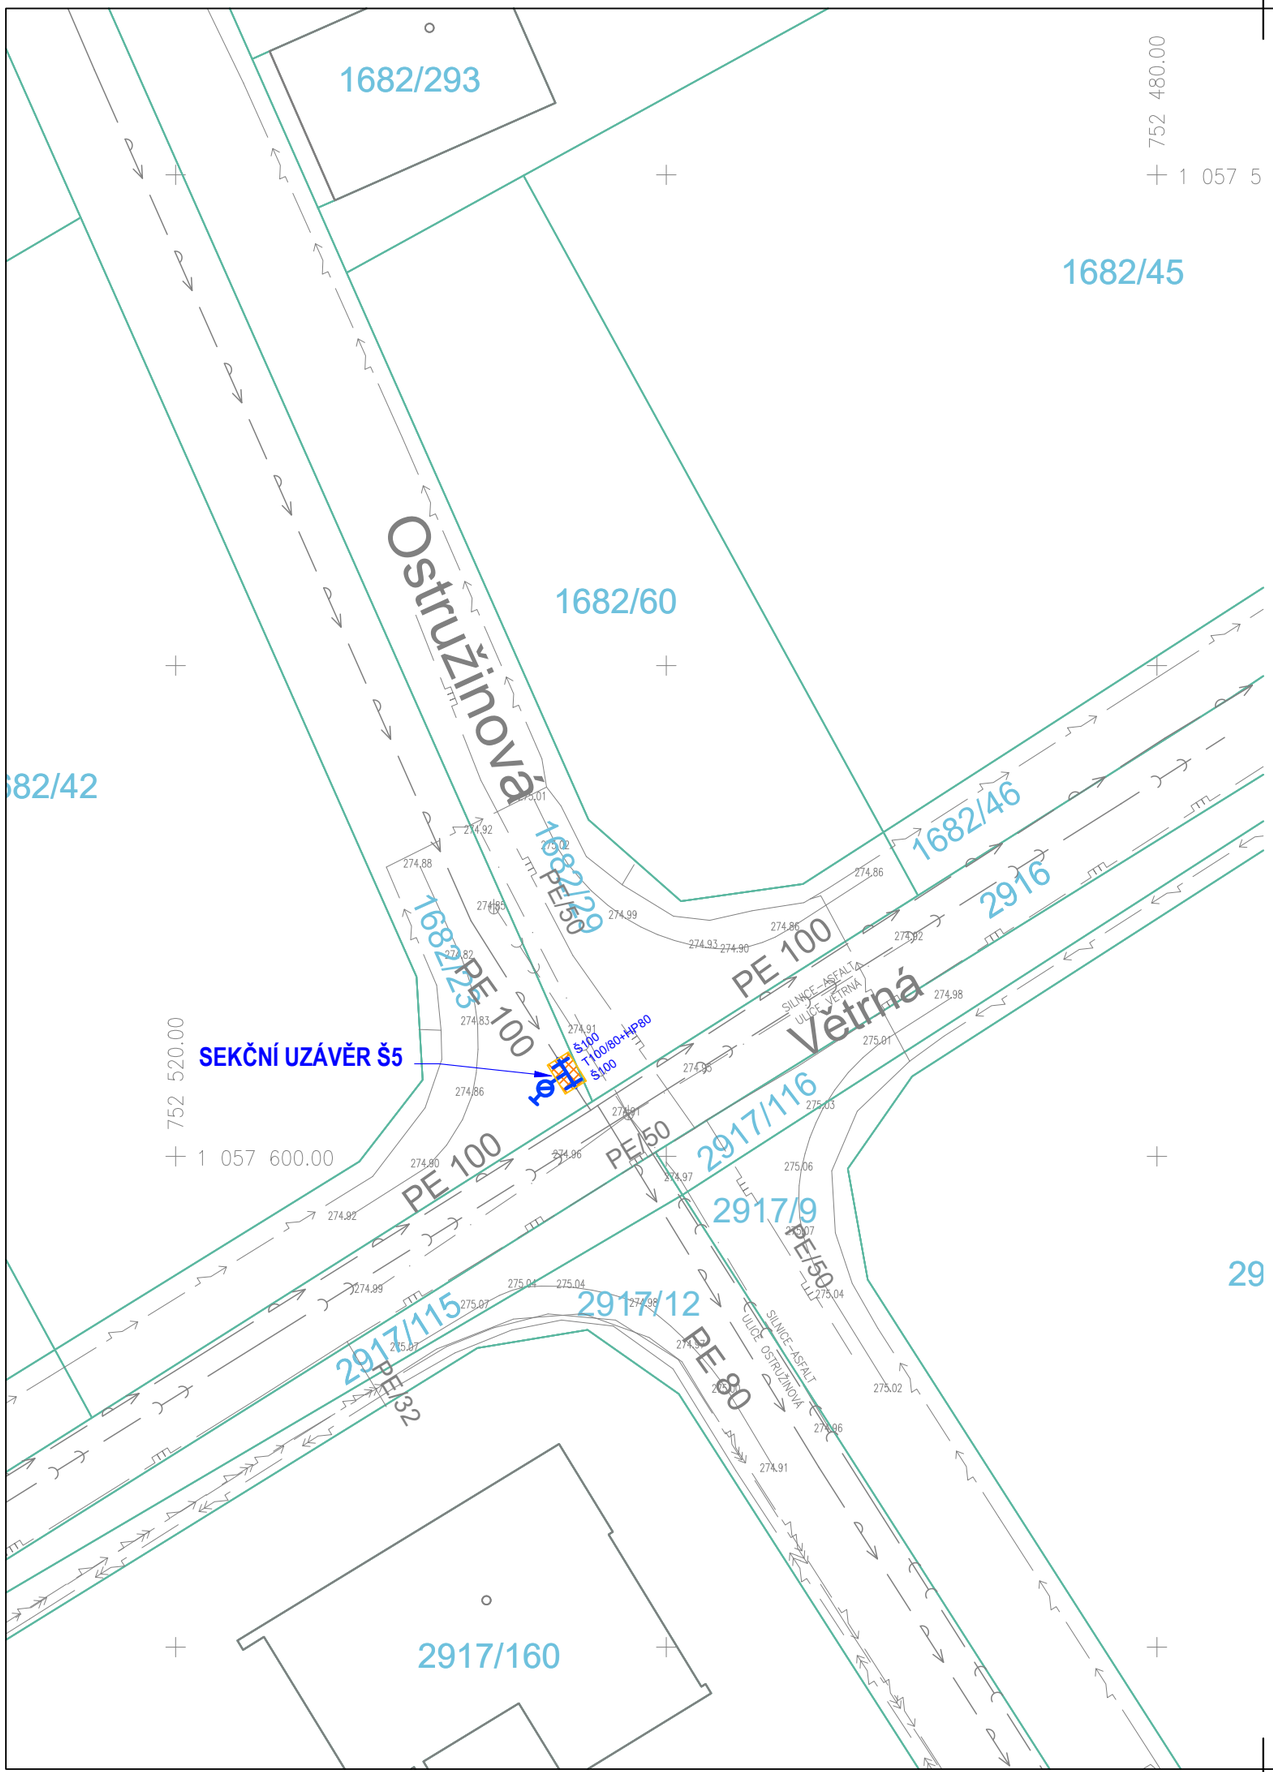

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
PE 110

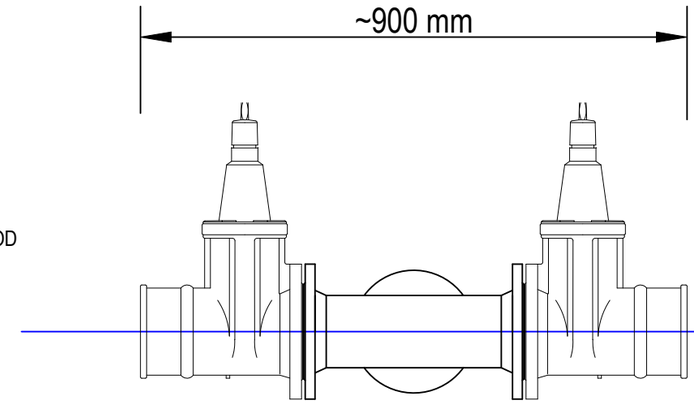

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
PE 110

HAWLE-E2 ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBOU/HRDLEM
S2000 DN100/110

PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN100/80 -
dále PATKOVÉ KOLENO 90° DN80
A PODZEMNÍ HYDRANT DN80

HAWLE-E2 ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBOU/HRDLEM
S2000 DN100/110

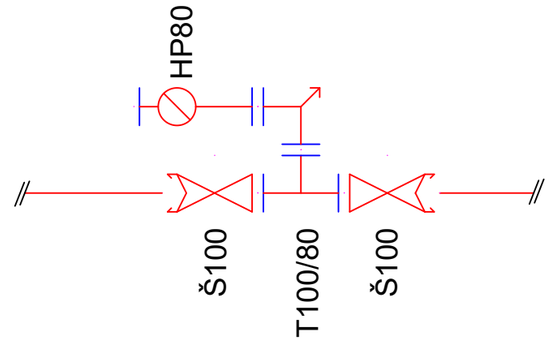

Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
ing. Jan Šetelík	Ing. Jan Šetelík	Ing. Miloš Loš	

Ing. Jan Šetelík
e-mail: setelik@setelikoliva.cz
tel.: +420 603 535 028
Ing. Robert Oliva
e-mail: oliva@setelikoliva.cz
tel.: +420 731 516 866
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Objednatel:	Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice	Datum:	01/2025
Místo:	ulice Radotínská, 252 28 Černošice. k.ú. Černošice	Stupeň:	DPS
Stavba:	**ROZDĚLENÍ VÝTLAČNÉHO PÁSMA VRÁŽ, NOVÁ ATS, NOVÝ VODOVOD DO VDJ V KARLICKÉ UL. A VÝMĚNA SEKČNÍCH ŠOUPAT V OBLASTI TLAKOVÉHO PÁSMA**	Formát:	A3
		Měřítko:	1 : 250
Část:	C. Situační výkresy		
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - Š5	Část: C	Číslo výkr.: 3-Š5
		Revize: 0	Paré: