

REV	DATUM	POZNÁMKA	KRESLIL	KONTR.
-----	-------	----------	---------	--------

STAVEBNÍK
MĚSTO ČERNOŠICE

PROJEKT
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
KARLŠTEJNSKÁ Č.P. 259
K.Ú. ČERNOŠICE 539139

ČÁST PROJEKTU / PROFESE

D.1.4.3
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JAROSLAV JANEČEK
ZA CUKROVAREM 405, PLAŇANY
TEL.: +420 737 226 770
EMAIL: jaroslav.janeczek@pmr.cz

PROJEKTANT
ING. JAROSLAV JANEČEK

±0,000 = 336,200 m n.m. B.p.v.

NÁZEV VÝKRESU
ROZVADĚČ RH-P, HOP

STAVEBNÍ OBJEKT

RAZÍTKO, PODPIS

PARE


MĚŘÍTKO

A4 FORMÁT

STUPEŇ PROJEKTU
DPS

ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST	ODDÍL	REVIZE
26	D.1.4.3		01

POHLED NA ROZVADĚČ RH-P



Rozvodnice plastová, 48 modulů

Výrobce :

Krytí : IP43

Rozměry : 400/800/140 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : samočinným odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RH-P


ROZVADĚČ RH-P

L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

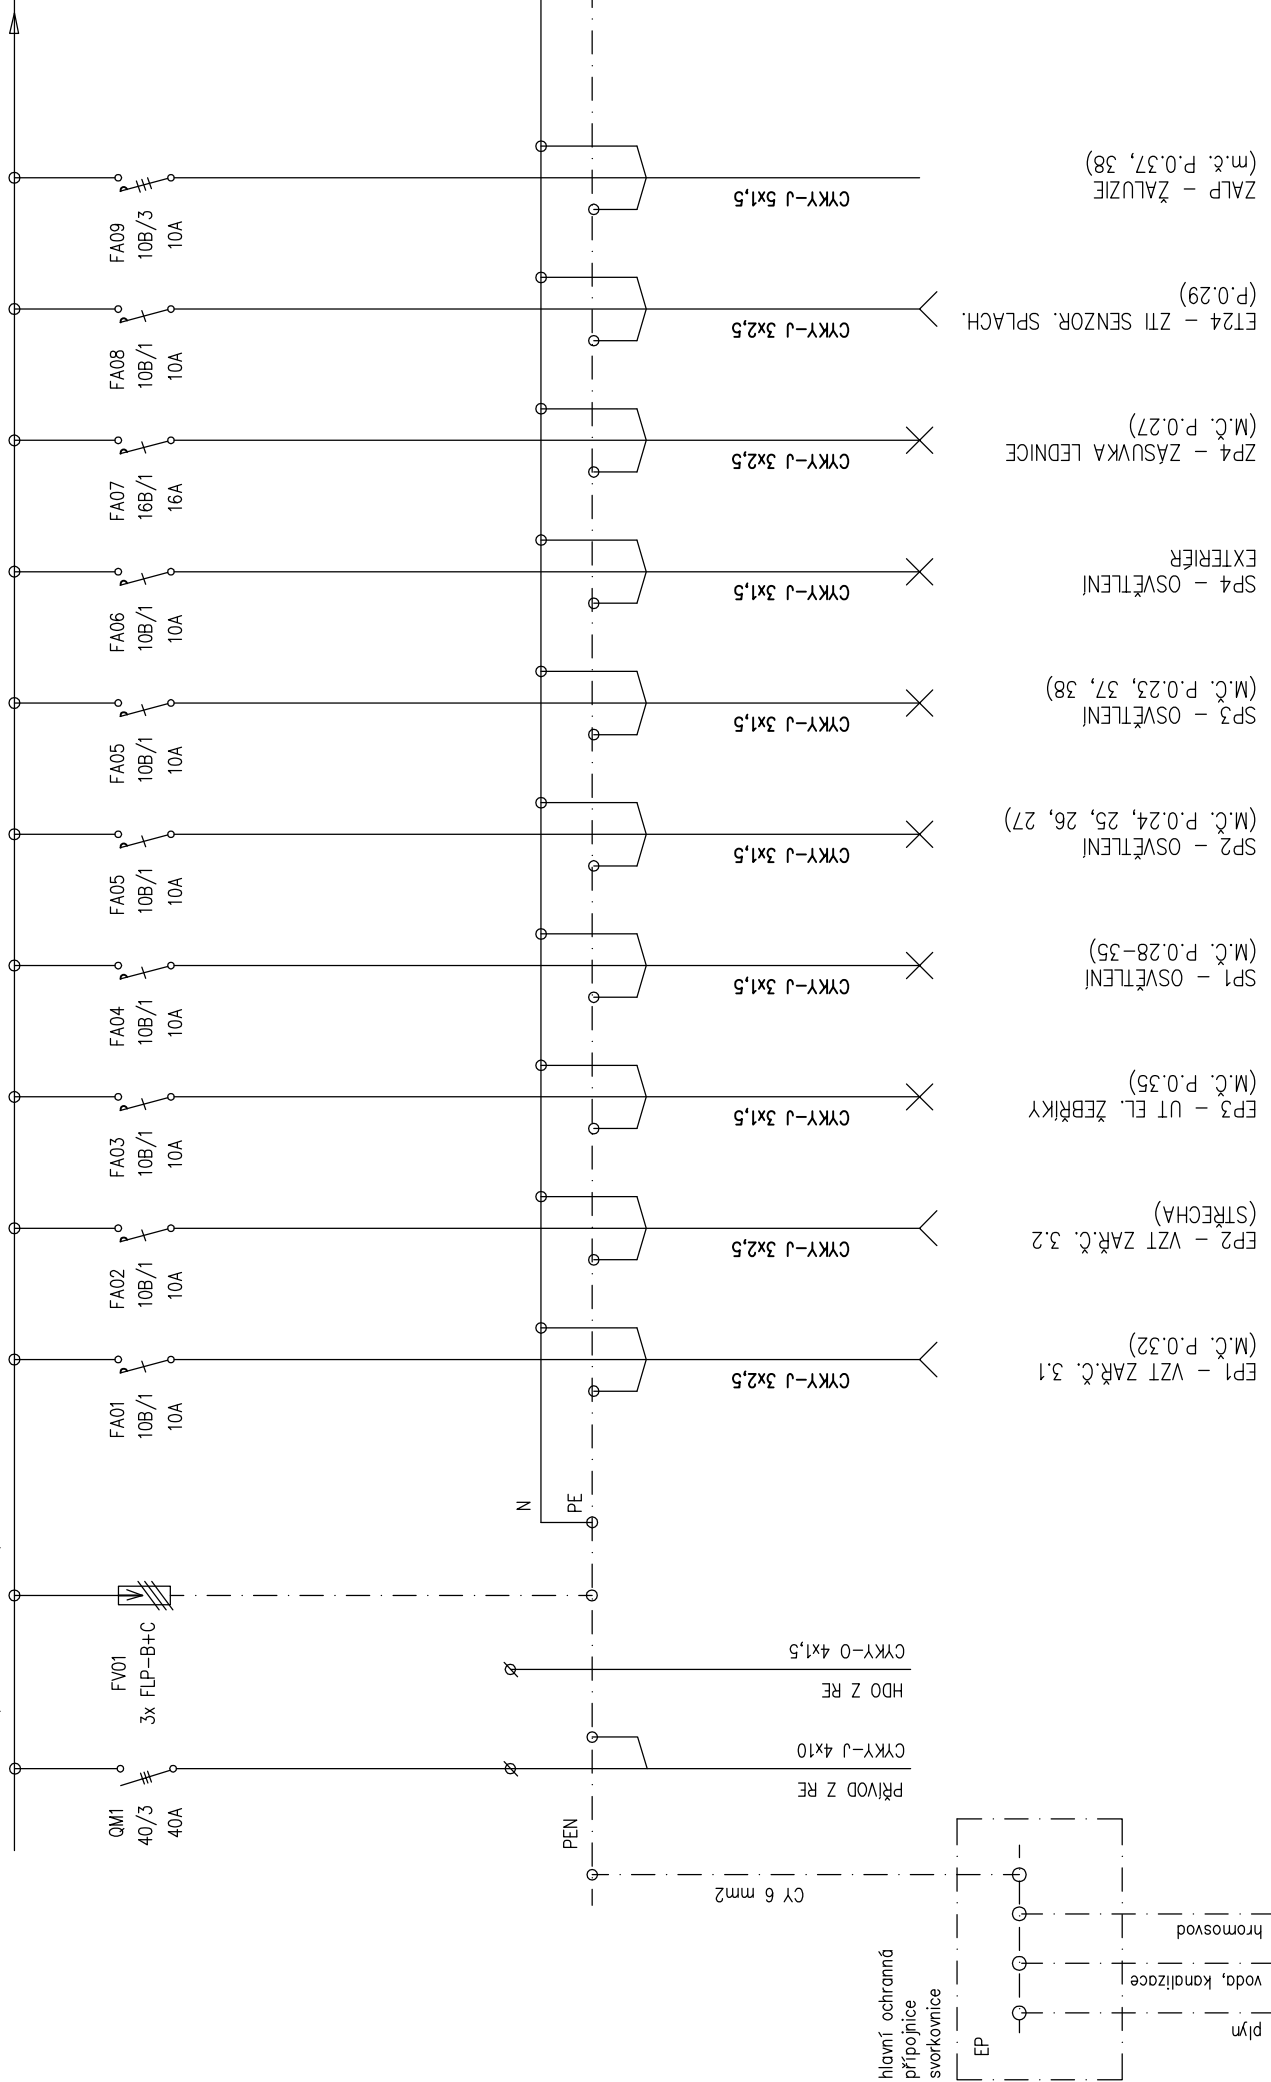

ROZVADĚČ RH-P

L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

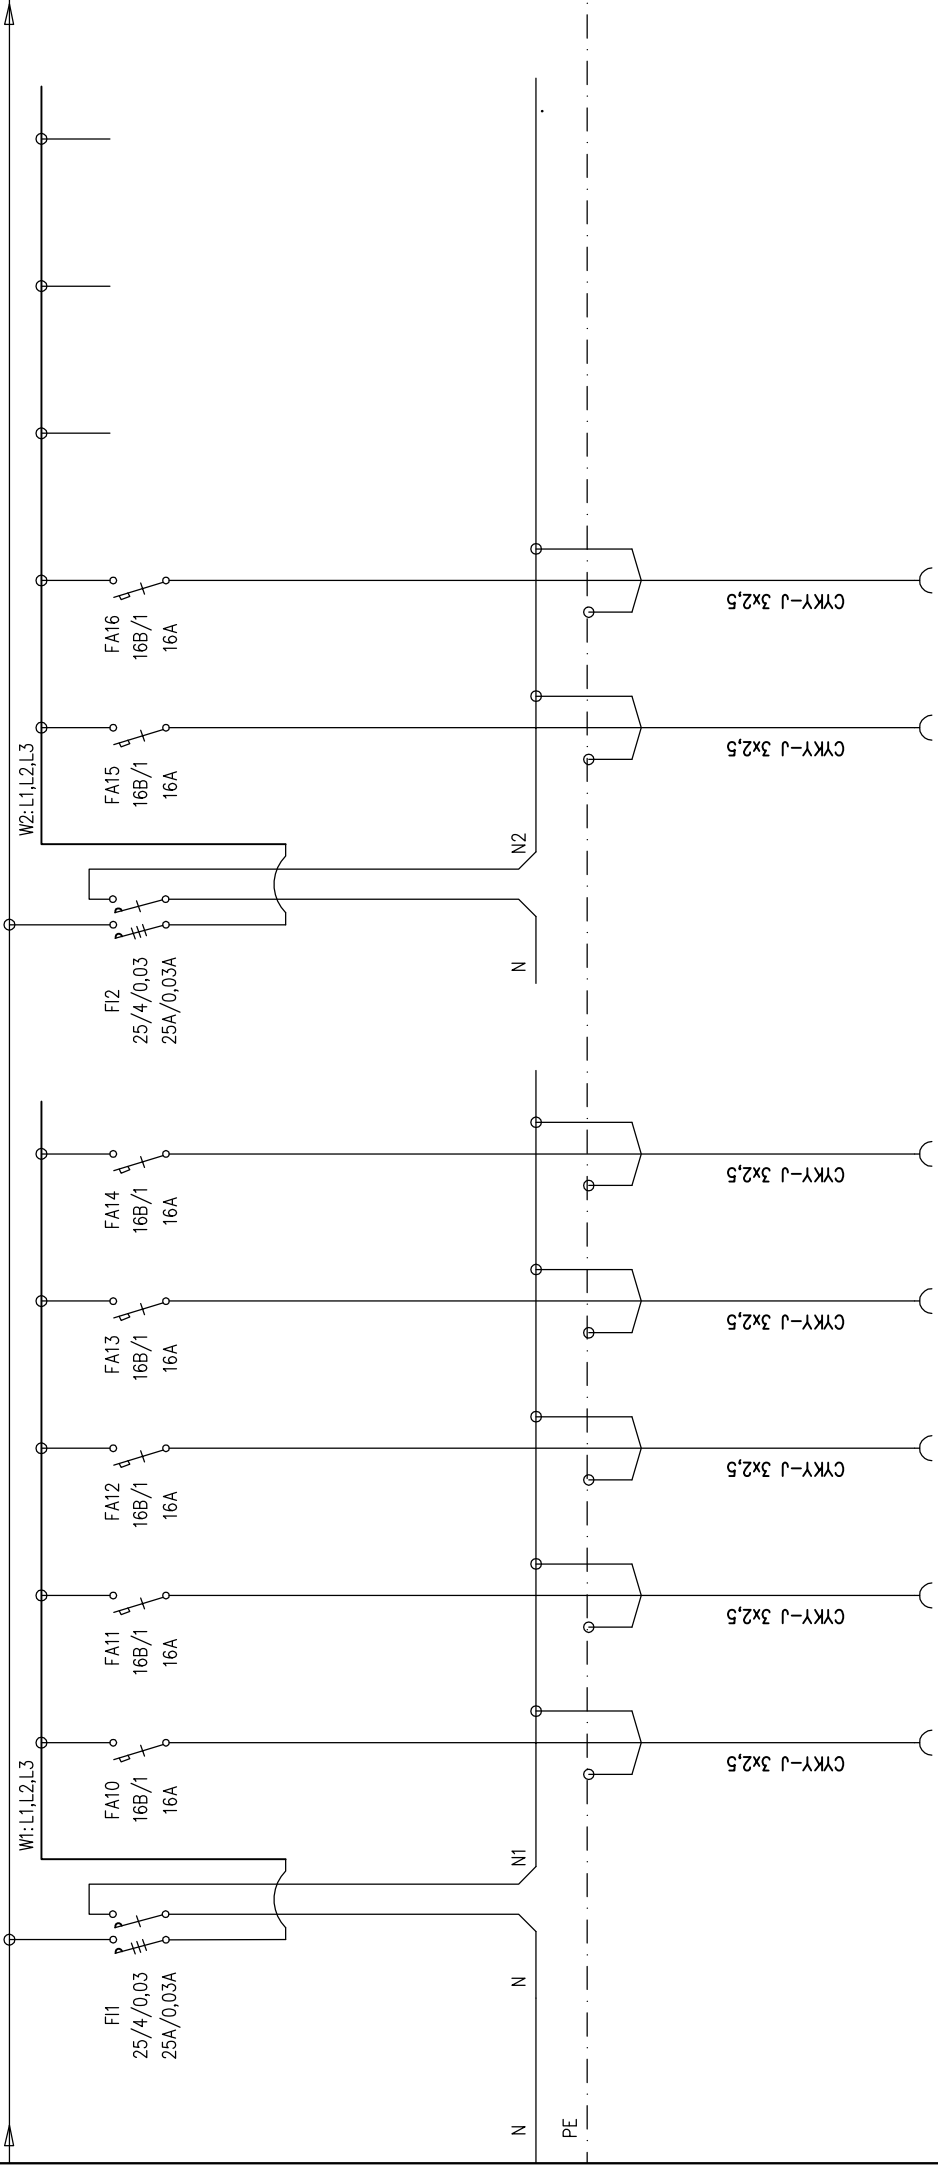

ZP1 – ZTI ČERPADLO
(M.Č. P.0.31)

ZP2 – ZÁSUVKY ŮKLID
(M.Č. VPRAVO)

ZP3 – ZÁSUVKY ŮKLID
(M.Č. VLEVO)

ZP5 – ZÁSUVKY LINKA
(M.Č. P.0.27)

Z08 – ŮT KOTEL 2x
(M.Č. P.0.31)


ZP6 – PC
(M.Č. P.0.25, 26, 27)

ZP7 – PC
(M.Č. P.0.37, 38)

ROZVADEČ^Ů RH-P

L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

L11,L12,L13-Z - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

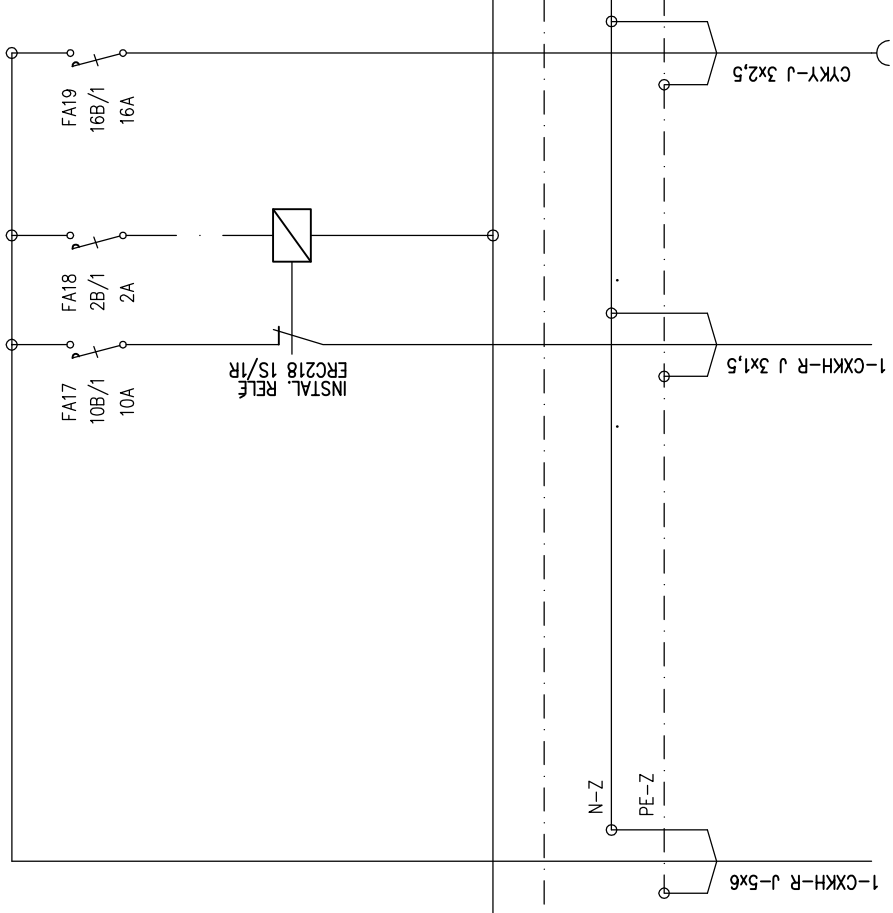

Z UPS - ZALOHOVANÁ SÍŤ (M.C. 0.14)

(M.C. 0.14)

NP - NOUOVE OSVETLENÍ (M.C. P.0.23-38)

(M.C. P.0.23-38)

ZP61 - ZÄSUVKY PC (M.C. POLICIE)

(M.C. POLICIE)

Hlavní ochranná přípojnice-hlavní pospojování (HOP)

