


SPORTOVNÍ HALA U ZŠ

Hlavní rozvody/silnoproud

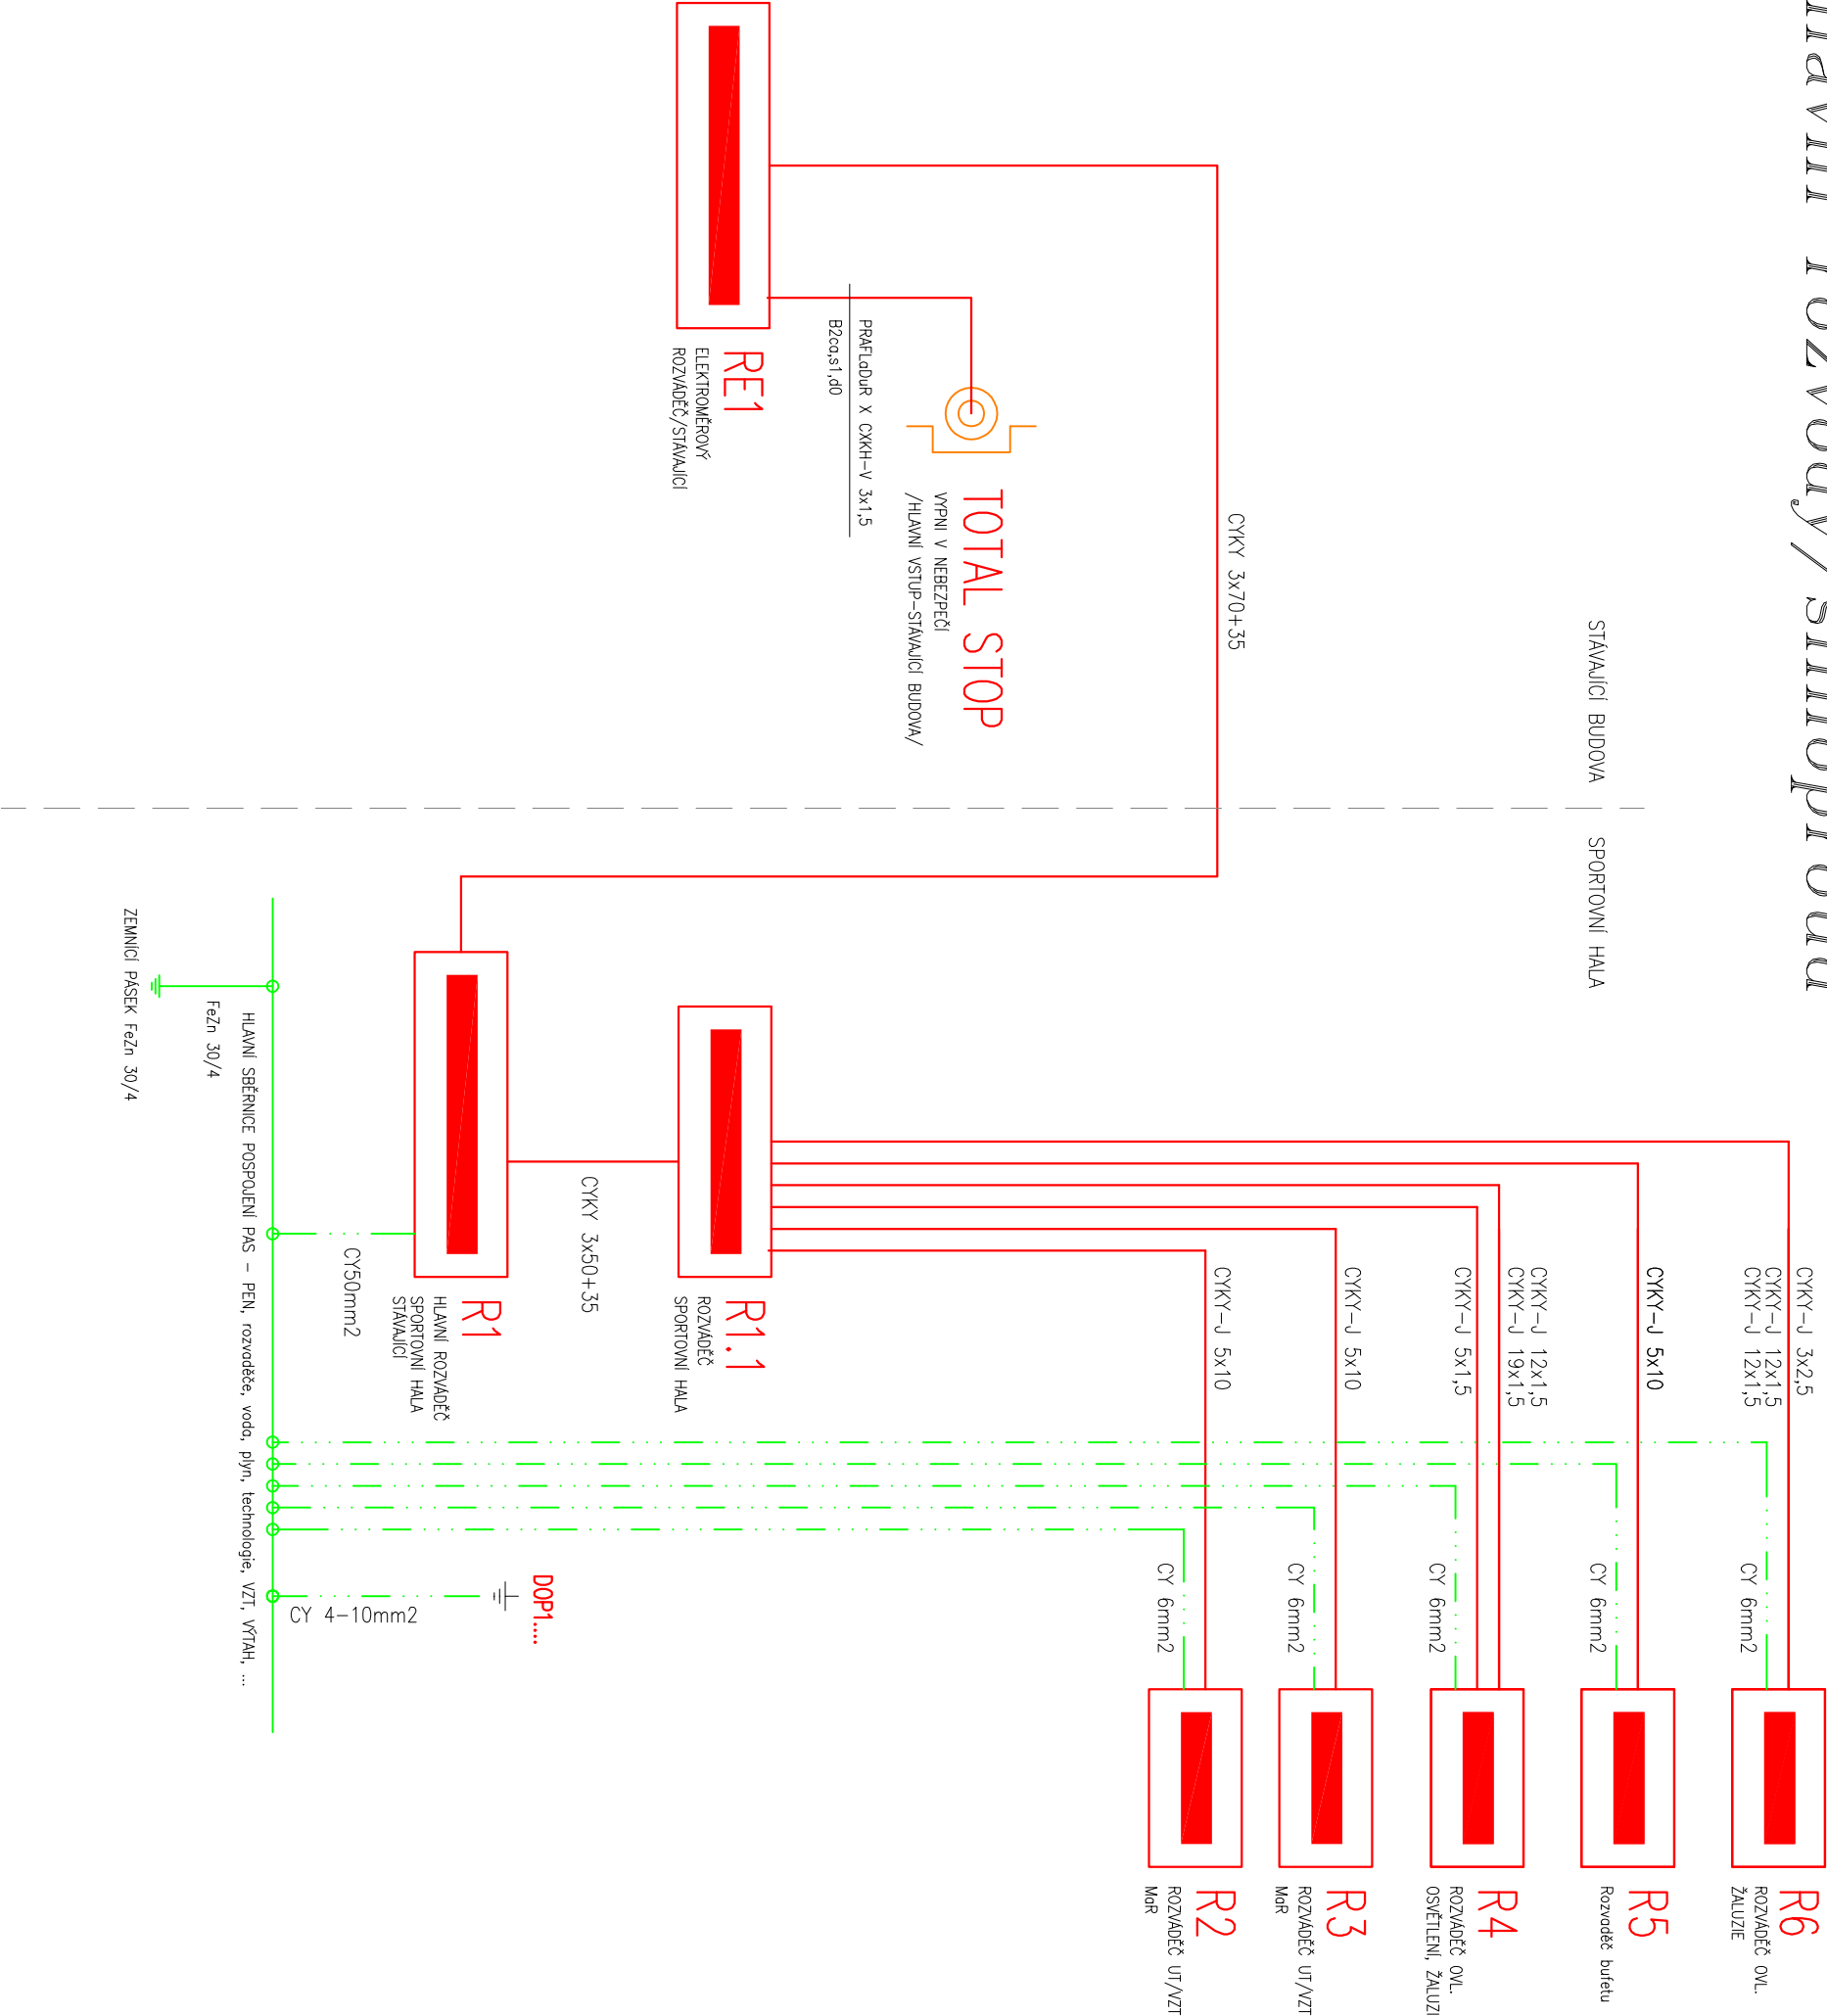

* Veškeré prostupy mezy požárními úseky
ošetřit protipožárními přepážkami

ZNAČENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ




— NÁPĚJÍ OHLIHY 230V/400V
- - - - - OKRUHY POSPOJENÍ
— ZEMNÍCI SOUSTAVA

Napěťová soustava:

TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Ochrana před nebezpečným dotykem
• samočinným odpojením od zdroje
• pospojením a proudovým chráničem

Ochrana proti nadproudům dle ČSN 332000-4-43
• selektivním dimenzování jističích prvků

POZNÁMKA:			
 ČERNOŠICE		INVESTOR: Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice	
		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
 grido ARCHITEKTURA & DESIGN		Grido, architektura a design, s.r.o. Vlkova 17 130 00 Praha 3	
		PROJEKTANT ČÁSTI:	
 CEDE CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO ČDE Studio, s.r.o., ŠROUBA 99/6, 110 00 PRAHA 1 Tel: +420/222 241 222, Fax: +420/222 241 223		CEDE Studio, s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 PRAHA 1 www.cede-studio.cz, TEL: +420 222 241 222	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Martin Pekárek	
VYPRACOVAL:		Martin POČTA	
NÁZEV PROJEKTU: SPORTOVNÍ HALA U ZŠ, ČERNOŠICE – MOKROPSY			
ČÁST DOKUMENTACE:		DÍL DOKUMENTACE:	
ELEKTRO-SILNOPROUD, SLABOPROUD		D.1.4.f,g	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVEBNÍHO POVOLENÍ		PARÉ ČÍSLO:	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	
2014-02	24.3.2014		
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA HR		Č.VÝKRESU:	REVIZE:
		3.	